2.1 Diagnostic accuracy stratified by time since symptom onset (virological case definition)
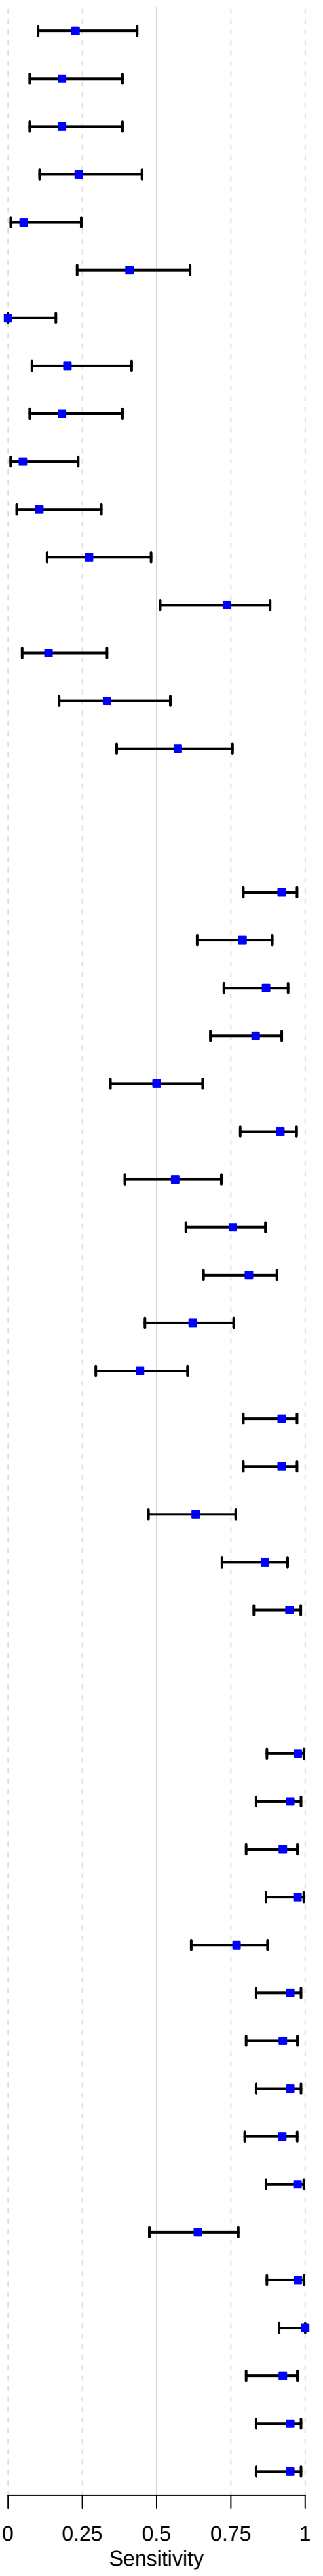
Group	Test	N	TP	FP	TN	FN	Sensitivity [95% CI]
Day 0−7							
	Bio−Rad Total Ab	22	5	0	0	17	0.23 [0.10−0.43]
	Darui IgG	22	4	0	0	18	0.18 [0.07−0.39]
	Darui IgM	22	4	0	0	18	0.18 [0.07−0.39]
	Epitope Dx IgG	21	5	0	0	16	0.24 [0.11−0.45]
	Epitope Dx IgM	19	1	0	0	18	0.05 [0.01−0.25]
	EuroImmun IgA−S	22	9	0	0	13	0.41 [0.23−0.61]
	EuroImmun IgG−S	20	0	0	0	20	0.00 [0.00−0.16]
	EuroImmun IgG−N	20	4	0	0	16	0.20 [0.08−0.42]
	NovaTec IgA	22	4	0	0	18	0.18 [0.07−0.39]
	NovaTec IgG	20	1	0	0	19	0.05 [0.01−0.24]
	NovaTec IgM	19	2	0	0	17	0.11 [0.03−0.31]
	SD Bio Total Ab	22	6	0	0	16	0.27 [0.13−0.48]
	Teco IgG	19	14	0	0	5	0.74 [0.51−0.88]
	Teco IgM	22	3	0	0	19	0.14 [0.05−0.33]
	Wantai IgM	21	7	0	0	14	0.33 [0.17−0.55]
	Wantai Total Ab	21	12	0	0	9	0.57 [0.37−0.76]
Day 8−14							
	Bio−Rad Total Ab	38	35	0	0	3	0.92 [0.79−0.97]
	Darui IgG	38	30	0	0	8	0.79 [0.64−0.89]
	Darui IgM	38	33	0	0	5	0.87 [0.73−0.94]
	Epitope Dx IgG	36	30	0	0	6	0.83 [0.68−0.92]
	Epitope Dx IgM	36	18	0	0	18	0.50 [0.34−0.66]
	EuroImmun IgA−S	36	33	0	0	3	0.92 [0.78−0.97]
	EuroImmun IgG−S	32	18	0	0	14	0.56 [0.39−0.72]
	EuroImmun IgG−N	37	28	0	0	9	0.76 [0.60−0.87]
	NovaTec IgA	37	30	0	0	7	0.81 [0.66−0.91]
	NovaTec IgG	37	23	0	0	14	0.62 [0.46−0.76]
	NovaTec IgM	36	16	0	0	20	0.44 [0.30−0.60]
	SD Bio Total Ab	38	35	0	0	3	0.92 [0.79−0.97]
	Teco IgG	38	35	0	0	3	0.92 [0.79−0.97]
	Teco IgM	38	24	0	0	14	0.63 [0.47−0.77]
	Wantai IgM	37	32	0	0	5	0.86 [0.72−0.94]
	Wantai Total Ab	38	36	0	0	2	0.95 [0.83−0.99]
Day 15+							
	Bio−Rad Total Ab	40	39	0	0	1	0.98 [0.87−1.00]
	Darui IgG	40	38	0	0	2	0.95 [0.84−0.99]
	Darui IgM	40	37	0	0	3	0.92 [0.80−0.97]
	Epitope Dx IgG	39	38	0	0	1	0.97 [0.87−1.00]
	Epitope Dx IgM	39	30	0	0	9	0.77 [0.62−0.87]
	EuroImmun IgA−S	40	38	0	0	2	0.95 [0.84−0.99]
	EuroImmun IgG−S	40	37	0	0	3	0.92 [0.80−0.97]
	EuroImmun IgG−N	40	38	0	0	2	0.95 [0.84−0.99]
	NovaTec IgA	39	36	0	0	3	0.92 [0.80−0.97]
	NovaTec IgG	39	38	0	0	1	0.97 [0.87−1.00]
	NovaTec IgM	36	23	0	0	13	0.64 [0.48−0.78]
	SD Bio Total Ab	40	39	0	0	1	0.98 [0.87−1.00]
	Teco IgG	40	40	0	0	0	1.00 [0.91−1.00]
	Teco IgM	40	37	0	0	3	0.92 [0.80−0.97]
	Wantai IgM	40	38	0	0	2	0.95 [0.84−0.99]
	Wantai Total Ab	40	38	0	0	2	0.95 [0.84−0.99]